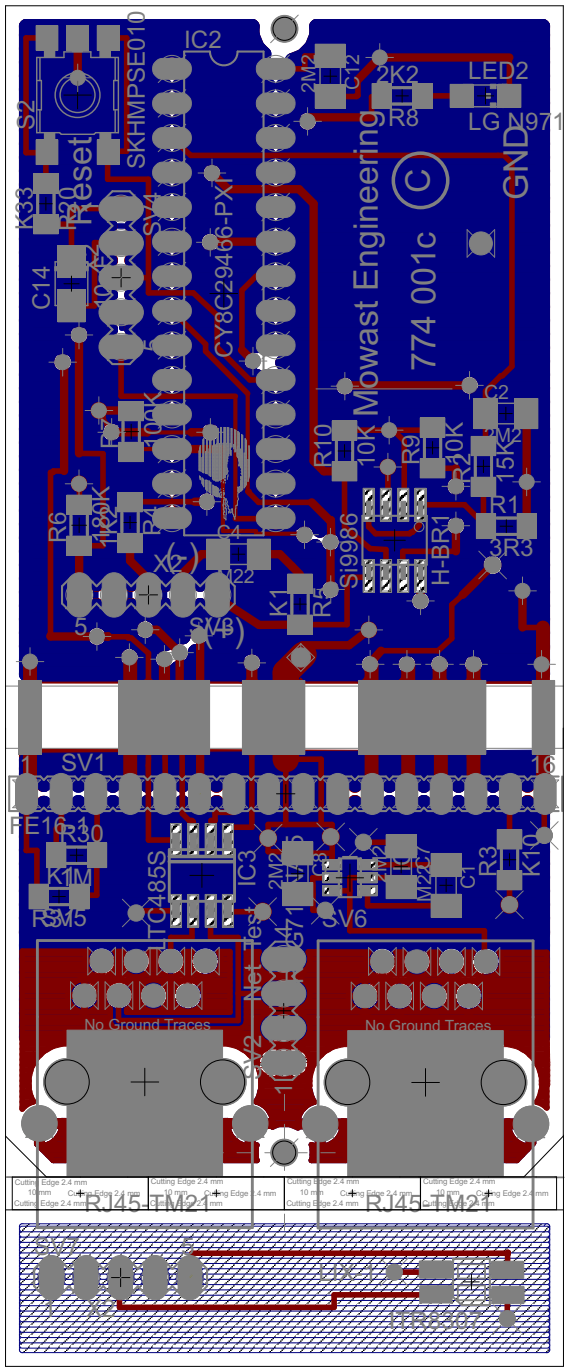

Bereich
zum Biegen

17.05.2014 11:32:50 f=1.80 F:\Baugruppen\Ez.Slo_485_Bus\Node_Ventil\Valve_Actuator_HR20_12708.brd